



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO



REGIONE
DEL VENETO



PICIL - PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

ELABORATO

RILIEVO DEI QUADRI ELETTRICI E SCHEDE DI VALUTAZIONE
DELLA CONDIZIONE DI RISPONDEZZA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

ARCH.
ANDREA SANCASSIANI


TECNOLOGIE INTEGRATE

P.I. STEFANO MAGGIOTTO



DATA 2016	DISEGNO DOC_06	CONTROLLATO S.M.	APPROVATO S.M.	SCALA --	
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	APRILE 2016	EMISSIONE	MAC	MS	MS
1					
2					
3					
COMMESSA: 427			FIRMA	FIRMA	FIRMA

coord x [m]	coord y [m]	id	id quadro	POD	carico KW	tipo quadro	via	località
1743521,063	5057988,387	1	Q1	IT001E33961690	1,5	pubblica	SCARPERI	SANTA CRISTINA
1743716,2	5058025,853	2	Q2	IT001E33961683	1,5	pubblica	VICOLO PADOVANA	SANTA CRISTINA
1744223,915	5058581,947	3	Q3	IT001E33961705	4,5	pubblica	PADOVANA	SANTACRISTINA
1743854,882	5058814,985	4	Q4	IT001E33963550	3	pubblica	CORNAROTTA	SANTACRISTINA
1744358,994	5058669,684	5	Q5	IT001E31420847	6	pubblica	CORNAROTTA	SANTA CRISTINA
1744533,596	5057941,014	6	Q6	IT001E31598642	1,5	pubblica	BERTI	SANTA CRISTINA
1745072,293	5057829,096	7	Q7	IT001E31598644	1,5	pubblica	MESTRINA	SANTA CRISTINA
1745146,024	5058157,165	8	Q8	IT001E33781079	1,5	pubblica	MAGGIOLI	SANTA CRISTINA
1745259,864	5058658,155	9	Q9	IT001E33736482	1,5	pubblica	MAGGIOLI	SANTA CRISTINA
1744238,91	5058882,472	10	Q10	IT001E33962089	9	pubblica	MONS TOGNANA	SANTA CRISTINA
1744507,898	5059220,268	11	Q11	IT001E30117796	1,5	pubblica	MONS TOGNANA (VIA LOGHIN)	SANTA CRISTINA
1744222,338	5059456,173	12	Q12	IT001E33964198	3	pubblica	I MAGGIO	SANTA CRISTINA
1744314,143	5059456,774	13	Q13	IT001E30100626	3	pubblica	EMILIANA	SANTA CRISTINA
1744103,155	5059611,562	14	Q14	IT001E32238949	10	pubblica	EMILIANA (VIA SEGA)	SANTA CRISTINA
1744216,514	5060159,865	15	Q15	IT001E31243201	10	pubblica	EMILIANA (VIA SAN BERNARDINO)	SANTA CRISTINA
1744859,684	5060220,267	16	Q16	IT001E33960932	1,5	pubblica	SIGNORI	SANTA CRISTINA
1744456,682	5059471,424	17	Q17	IT001E34667128	6	pubblica	MURER	SANTA CRISTINA
1745042,028	5059400,801	18	Q18	IT001E33962137	1,5	pubblica	MONS TOGNANA (VIA MUNARA)	SANTA CRISTINA
1745718,052	5059281,774	19	Q19	NO POD	3	pubblica	O. TENNI	SANTA CRISTINA
1746213,106	5059676,87	20	Q20	IT001E33962969	10,8	pubblica	F.LLI CERVI	QUINTO
1745782,18	5060229,009	21	Q21	IT001E33963892	1,5	pubblica	CASTELLANA VECCHIA	QUINTO
1746266,304	5060388,602	22	Q22	IT001E33961166	10	pubblica	SAN CASSIANO	QUINTO
1747260,784	5060834,588	23	Q23	IT001E33964049	6	pubblica	BOIAGO (VIA MONTELLO)	QUINTO
1747531,874	5061072,399	24	Q24	IT001E33964042	3	pubblica	BOIAGO	QUINTO
1747253,74	5061412,475	25	Q25	IT001E33962609	1,5	pubblica	LAZZARETO	QUINTO
1747446,126	5061783,887	26	Q26	IT001E33963986	1,5	pubblica	LAZZARETO (VIA BRONDI)	QUINTO
1747610,82	5061573,526	27	Q27	IT001E33960986	6	pubblica	SBOZZO	QUINTO
1747844,987	5061316,525	28	Q28	IT001E33963412	1,5	pubblica	SAN GIUSEPPE (VIA CRO DURIGON)	QUINTO
1748261,095	5062158,214	29	Q29	IT001E33688255	6	pubblica	POSTUMIA	QUINTO
1746476,908	5057568,396	30	Q30	IT001E33962360	3	pubblica	E. MATTEI (SUD)	QUINTO
1746463,426	5057975,698	31	Q31	IT001E33962352	5	pubblica	E. MATTEI (NORD)	QUINTO
1746768,281	5058888,925	32	Q32	IT001E33962859	9,1	pubblica	GIORGIONE	QUINTO
1746811,458	5058603,14	33	Q33	IT001E32328964	6	pubblica	GIOTTO	QUINTO
1747596,185	5056702,112	34	Q34	IT001E33960422	15	pubblica	ZAGARIA	QUINTO
1746109,079	5056777,415	35	Q35	IT001E32517959	4,5	pubblica	PITTER	QUINTO
1745997,097	5057547,688	36	Q36	IT001E33961468	10	pubblica	ZECCHINA	QUINTO
1746246,567	5058425,571	37	Q37	IT001E33699174	4,5	pubblica	SAN VALENTINO (VIA MONT. CERVINO)	QUINTO
1746823,475	5058041,424	38	Q38	IT001E31605802	30	pubblica	DELL'ARMA DI CAVALLERIA	QUINTO
1746538,432	5058833,162	39	Q39	IT001E33766161	24	pubblica	XI FEBBRAIO	QUINTO
1746537,658	5058835,74	40	Q40			pubblica	XI FEBBRAIO	QUINTO
1746188,145	5058681,217	41	Q41	IT001E33626986	3	pubblica	MONTE ROSA	QUINTO
1746724,045	5059464,975	42	Q42	IT001E33962682	15	pubblica	M.GRAZIATI	QUINTO
1746726,695	5059461,265	43	Q43			pubblica	M.GRAZIATI	QUINTO
1747398,189	5059772,633	44	Q44	IT001E33962599	1,5	pubblica	L.LOTTO	QUINTO
1748045,172	5060453,8	45	Q45	IT001E33762505	4,5	pubblica	DEI BRILLI	QUINTO
1747742,284	5060134,615	46	Q46	IT001E344938504	3	pubblica	MONTESSORI	QUINTO
1747355,525	5059872,933	47	Q47	IT001E33960828	11,1	pubblica	TRIESTE	QUINTO
1747674,048	5059921,162	48	Q48	IT001E33962990	10	pubblica	NOALESE	QUINTO
1747675,24	5059921,56	49	Q49			pubblica	NOALESE	QUINTO
1747098,746	5060125,207	50	Q50	IT001E37491519	3	pubblica	F.LLI BANDIERA	QUINTO
1747807,472	5062063,637	51	Q51	IT001E33961397	6	pubblica	POSTUMIA CASTELLANA	QUINTO
1746984,931	5059810,792	52	Q52	IT001E33962661	3	pubblica	EUROPA	QUINTO
1746730,007	5059624,899	53	Q53	IT001E33961287	18	pubblica	D'ANNUNZIO (PIAZZA ROMA)	QUINTO
1746726,96	5059847,361	54	Q54	IT001E33961570	15	pubblica	PIAVE	QUINTO
1746429,571	5059948,721	55	Q55	IT001E33701615	3	pubblica	OSTIGLIA	QUINTO
1744857,892	5059154,005	56	Q56	IT001E33678019	1,5	pubblica	CHIESA VECCHIA	SANTA CRISTINA
1747178,708	5059495,251	57	Q57	IT001E32191967	3	pubblica	NOGARE'	QUINTO
1746604,466	5058971,226	58	Q58	IT001E31558334	3	pubblica	CAPITELLO	QUINTO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 1

VIA SCARPERI

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO PVC RIGIDO 3x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO CONFORME ELIMINANDO CABLAGGIO TUTTA NOTTE MEZZA NOTTE E SOSTITUZIONE DEL CAVO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 2

VICOLO PADOVANA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE-MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO PVC RIGIDO 3x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO CONFORME ELIMINANDO CABLAGGIO TUTTANOTTE MEZZANOTTE E SOSTITUZIONE DEL CAVO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 3

VIA PADOVANA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE-MEZZANOTTE
N° LINEE			2	CAVO PVC RIGIDO 3x2,5 mmq CAVO PVC RIGIDO 4x4 mmq 2 FASI + NEUTRO
CARICHI			4.5 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO CONFORME ELIMINANDO CABLAGGIO TUTTANOTTE MEZZANOTTE E SOSTITUZIONE DEI CAVI

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 4

VIA CORNAROTTA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7OR 2x2.5 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 5

VIA CORNAROTTA (ROTATORIA)

SANTA CRISTINA

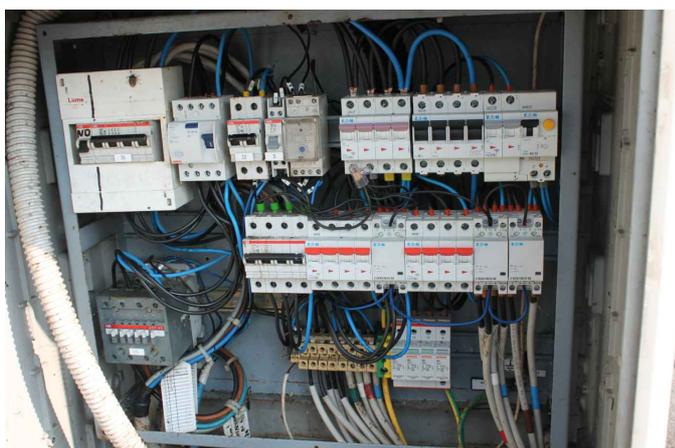

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	CON VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	NUOVO IMPINTO SOTTO QUADRO VECCHI
CABLAGGIO		p	-	MORSETTIERA INSUFFICIENTE
N° LINEE			5	FG7OR 4x1x10 mmq FG7OR 2x1x10 mmq
CARICHI			6 Kw	TRIFASE CON REGOLATORE DI FLUSSO 3x7,7 kVA
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 6

VIA MARCHI

SANDRA'



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			1	FG7OR 3x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI	p		-	CABLAGGIO TUTTANOTTE-MEZZANOTTE CON OROLOGIO ESCULO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 7

VIA MESTRINA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	PORTA ROTTA ED INVOLUCRO DANNEGGIATO DA UN FULMINE
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	FG7OR 3x4 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 8

VIA MAGGIOLI

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			1	FG7OR 2x1x6 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 9 VIA MAGGIOLI (INCROCIO VIA CORNAROTTA) SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 3x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE SOSTITUZIONE DEL CAVO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 10

VIA

SANDRA'



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7R 3x1x16 mmq
CARICHI			9 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 11 VIA MONS. MONTESSORI (VIA LOGHIN) SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	PROTEZIONE DEL QUADRO INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	DIFFERENZIALE PRIMA DELLA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ALCUNI COMPONENTI OBSOLETI
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7R 3x1x10 mmq 2FASI + NEUTRO FG7OR 2x4 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 12

VIA 1 MAGGIO (PARCO)

SANTACRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	CON VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	CAVO RIGIDO 3x4 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 13

VIA EMILIANA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	PORTA ESTERNA ROTTA
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	COMPONENTI VECCHI
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE INGRESSO TRIFASE CON CABLAGGIO IN MONOFASE IN USCITA
N° LINEE			1	FG7OR 4x4 mmq
CARICHI			3 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 14

VIA SEGA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLAGGIO MONOFASE CON USCITA TRIFASE, LE TRE FASI SONO SUDDIVISE SU TRE PARTENZE MONOFASI
N° LINEE			3	FG7OR 2x1x16 mmq
CARICHI			10 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 15

VIA SAN BERNARDINO

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTANOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	FG7R 4x1x16 mmq
			1	FG7R 3x1x16 mmq 2FASI + NEUTRO
CARICHI			10 Kw	TRIFASE
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE
				-

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 16

VIA SIGNORI

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			1	FG7OR 2x1x16 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 17

VIA MURER

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			3	FG70R 2x1x16 mmq
CARICHI			6 Kw	MONOFASE REGOLATORE DI FLUSSO 1x4,7 kVA
CONSIDERAZIONI	p		-	

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 18 VIA MONS. TOGNANA (FRONTE VIA MUNARA) SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	FG7R 2x1x16 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 19

VIA TENNI (IMP. SPORTIVI)

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE QUADRO MONOFASE CABLATO TRIFASE
N° LINEE			2	FG7OR 3G6 2FASI+NEUTRO (TERRA USATA COME FASE)
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 20

VIA FRATELLI CERVI

QUINTO DI TREVISO

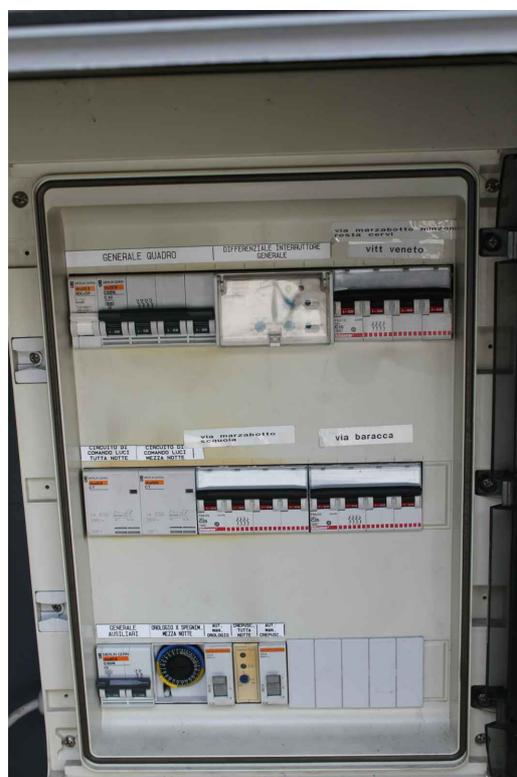

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	FG7OR 4x1x16 mmq
CARICHI			10.8 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 21

VIA CASTELLANA VECCHIA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	FG70R 2x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 22

VIA SAN CASSIANO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	A INVOLUCRO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	REGOLATORE DI FLUSSO NON FUNZIONANTE
N° LINEE			5	1 LINEA FG7R 4x16 mmq - 1 LINEA CAVO RIGIDO 4x25 mmq 2 LINEE 2FASI + NEUTRO 3x1x10 mmq - 1 LINEA 2FASI + NEUTRO 3x1x6 mmq
CARICHI			10 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 23

VIA BOIAGO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7OR 4x1x16 mmq FG7OR 3x1x25 mmq
CARICHI			6 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 24

VIA BOIAGO (PARCHETTO)

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	MANCANO MORSETTI
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7R 3x1x16 mmq 2FASI + NEUTRO FG7R 2x1x16 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 25

VIA LAZZARETO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 3G2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 26

VIA BRONDI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 3x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 27 VIA SBOZZO (INCROCIO VIA CROSARIOLE) QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7R 2x1x6 mmq
CARICHI			6 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	-

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 28 VIA CRO DURIGON (INCROCIO VIA S.GIUSEPPE) QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	CAVO RIGIDO 2x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	-

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 29

VIA POSTUMIA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	INVOLUCRO ESTERNO INCIDENTATO MANCANO I COPRI FORO
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	MANCA LA PROTEZIONE DIFFERENZIALE
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			4	FG7R 2x1x25 mmq
CARICHI			6 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 30

VIA MATTEI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 3x6 mmq 2FASI + NEUTRO
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE CAVO IN USCITA DA SOSTITUIRE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 31

VIA MATTEI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	MANCA LA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA A MONTE UNICA PROTEZIONE PER TRE LINEE IN PARTENZA
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	CAVO RIGIDO 3x4 mmq 2FASI + NEUTRO
CARICHI			5 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE SOSTITUZIONE CAVI IN USCITA DAL QUADRO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 32

VIA GIORGIONE

QUINTO DI TREVISO

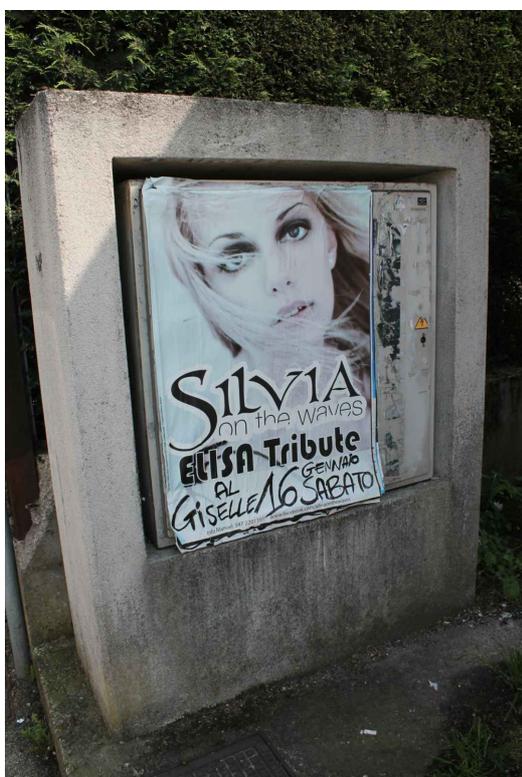

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 4x16 mmq
CARICHI			9.1 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE SOSTITUZIONE DEL CAVO IN USCITA DAL QUADRO

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 33

VIA GIOTTO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRI FORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7R 4x1x6 mmq
CARICHI			6 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 34

VIA ZAGARIA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			4	3 LINEE FG7R 2x1x16 mmq 1 LINEA FG7R 4x1x25 mmq
CARICHI			15 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 35

VIA PITTER

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			4	FG7R 2x1x6 mmq
CARICHI			4.5 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	-

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 36

VIA ZECCHINA

QUINTO DI TREVISO

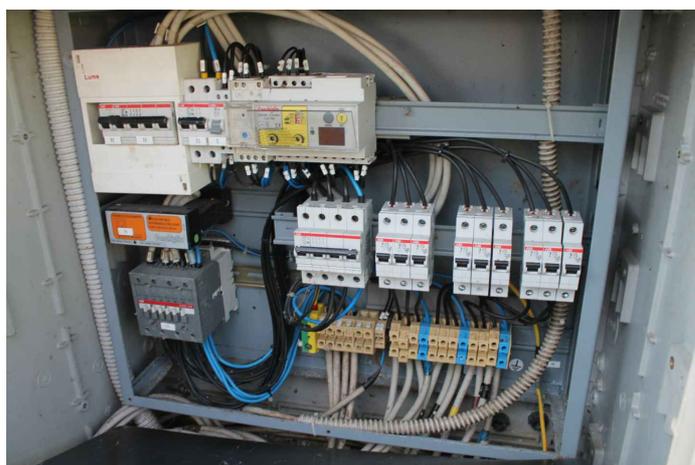

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	AD INVOLUCRO APERTO GRADO PROTEZIONE INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	
N° LINEE			4	FG7R 4x1x16 mmq
CARICHI			10 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 37

VIA SAN VALENTINO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG70R 4x1x4 mmq
CARICHI			4.5 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI	p		-	- -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 38

VIA ARMA DI CAVALLERIA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			7	2 FG7OR 4G4 mmq - 4 FG7OR 4G6 mmq 1 FG7OR 4G10 mmq - 1 FG7OR 4G16 mmq
CARICHI			30 Kw	TRIFASE REGOLATORE DI FLUSSO 3x16,7 kVA
CONSIDERAZIONI	p		-	REGOLATORE DI FLUSSO NON ACCESO -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 39

VIA XI FEBBRAIO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	AD INVOLUCRO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	ZONA CAVI NON PROTETTA DA CONTATTI DIRETTI
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			3	FG7OR 4x1x16 mmq CAVO IN PVC RIGIDO 4x10mmq FG7OR 4x1x16 mmq
CARICHI			24 Kw	TRIFASE REGOLATORE DI FLUSSO 3x7,7 mmq
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 40

VIA XI FEBBRAIO

QUINTO DI TREVISO

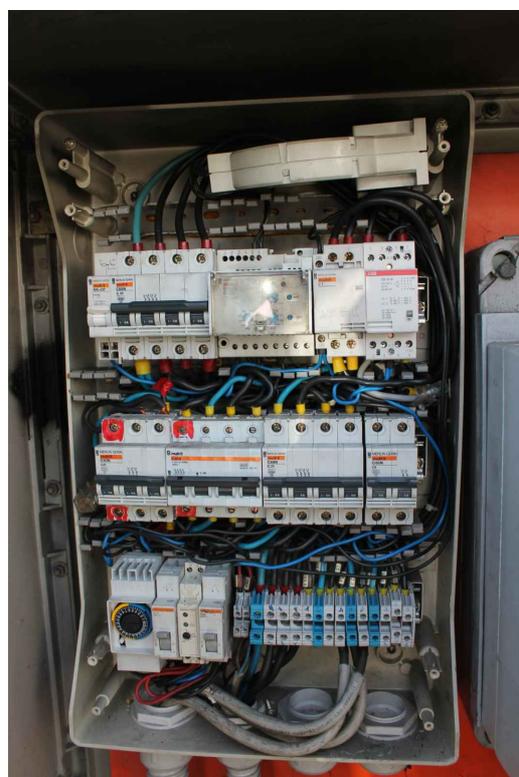

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	FG7R 3x1x16 mmq
CARICHI			- Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 41

VIA MONTE ROSA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	QUADRO CABLATO IN TRIFASE MA CONTATORE MONOFASE
N° LINEE			1	FG7R 4x1x6 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 42

VIA VITTORIO VENETO (VIA GRAZIATI)

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	CON VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	MORSETTIERA INSUFFICIENTE PER CONTENERE I CAVI IN USCITA
N° LINEE			3	1 LINEA FG7R 4x1x25 mmq 2 LINEE FG7R 4x1x16 mmq
CARICHI			15 Kw	TRIFASE REGOLATORE DI FLUSSO 3x7,7 kVA
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 43

VIA VITTORIO VENETO (VIA GRAZIATI)

QUINTO DI TREVISO

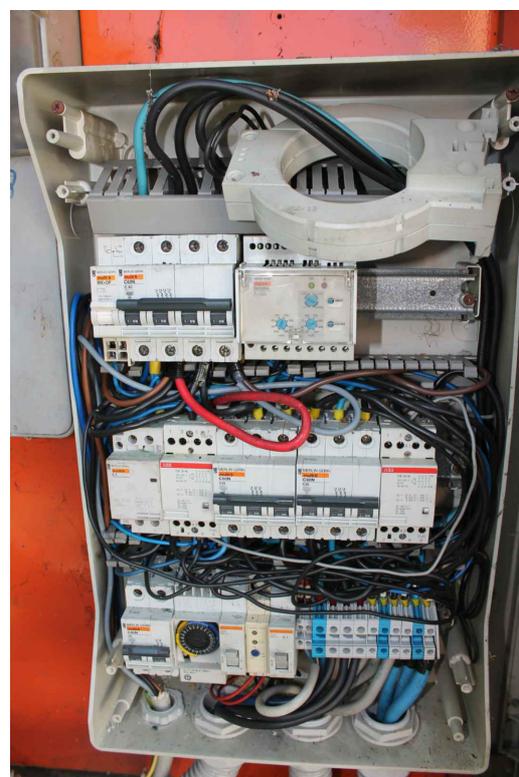

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE CAVO IN USCITA DAL QUADRO PER PRESE ESTERNE DIRETTAMENTE COLLEGATO AL GENERALE
N° LINEE			3	N1VV-K 3x1x10 mmq 2FASI + NEUTRO FG7R 3x1x10 mmq 2FASI + NEUTRO
CARICHI			- Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 44

VIA LOTTO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	FG7OR 3G4 mmq 2FASI + NEUTRO
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 45

VIA DEI BRILLI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	ALCUNI COMPONENTI SONO OBSOLETI
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO IN PVC 4x1x10 mmq
CARICHI			4.5 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 46

VIA MONTESSORI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	QUADRO TRIFASE CON CONTATORE MONOFASE
N° LINEE			3	2 LINEE FG7R 4x1x6 mmq 1 LINEA FG7R 2x1x10 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 47

VIA TRIESTE

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	A VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE QUADRO DANNEGGIATO DA INCENDIO
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	CAVO RIGIDO 3x10 mmq FG7R 4x1x35 mmq
CARICHI			11.1 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 48

VIA NOALESE

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	A VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE MORSETTIERA NON PROTETTA DA CONTATTI DIRETTI
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7R 4x1x16 mmq
CARICHI			10 Kw	TRIFASE REGOLATORE DI FLUSSO 3x7,7 kVA
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO




COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 49

VIA NOALESE

QUINTO DI TREVISO

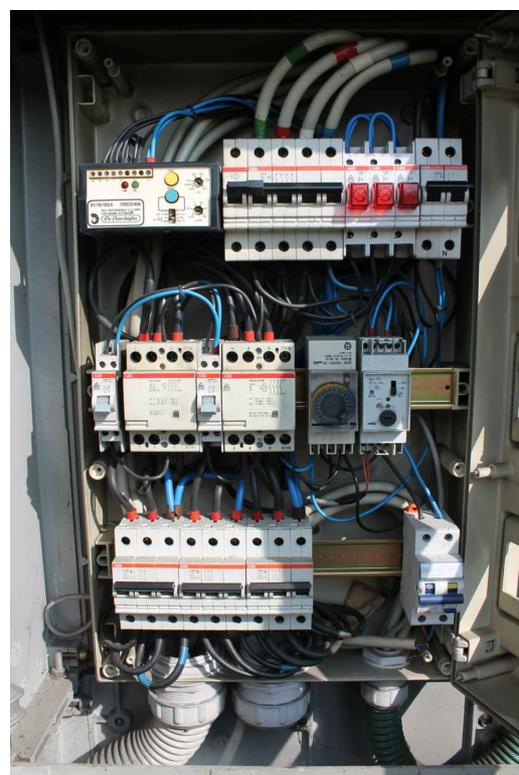

STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRI FORO E LE PORTE DEL QUADRO
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	CAVO RIGICO IN PVC 3x16 mmq
CARICHI			-- Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 50

VIA FRATELLI CERVI

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			1	FG7R 3x1x25 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 51

VIA POSTUMIA CASTELLANA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	A VANO APERTO GRADO DI PROTEZIONE INSUFFICIENTE
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7R 2x1x25 mmq
CARICHI			6 Kw	MONOFASE REGOLATORE DI FLUSSO 1x7 kVA
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 52

VIA EUROPA (PARCHETTO)

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			2	FG7OR 4x10 mmq 2FASI + NEUTRO FG7OR 5G6 mmq (COLLEGATA 1 FASE E 1 NEUTRO)
CARICHI			3 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 53

VIA D' ANNUNZIO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	QUADRIPOLARI USATI COME TRIPOLARI
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			4	1 LINEA FG7OR 4x1x4 mmq 1 LINEA FG7OR 2x1x4 mmq 2 LINEE FG7OR 3G6 mmq 2FASI + NEUTRO (TERRA USATA COME NEUTRO)
CARICHI			18 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 54

VIA PIAVE

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			10	3 LINEE FG7R 2x1x10 mmq 5 LINEE FG7R 2x1x16 mmq 1 LINEA FG7R 2x1x6 mmq 1 LINEA CAVO RIGIDO PVC 2x1x25 mmq
CARICHI			15 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA RIFARE -

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 55

VIA OSTIGLIA

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI		p	-	
CABLAGGIO		p	-	CABLATO TUTTA NOTTE - MEZZANOTTE
N° LINEE			3	FG7R 2x1x10 mmq
CARICHI			3 Kw	TRIFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARE

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 56

VIA CHIESA VECCHIA

SANTA CRISTINA



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			1	FG7OR 2x2,5 mmq
CARICHI			1.5 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 57

VIA NOGARE'

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO	p		-	
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7OR 2x1x10 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE
CONSIDERAZIONI	p		-	

PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO

QUADRO N° 56

VIA CAPITELLO

QUINTO DI TREVISO



STATO	CONFORME	NON CONFORME	ALTRO	NOTE
GRADO D' ISOLAMENTO		p	-	MANCANO I COPRIFORO
COMPONENTI E PROTEZIONI	p		-	
CABLAGGIO	p		-	
N° LINEE			2	FG7OR 2x1x10 mmq
CARICHI			3 Kw	MONOFASE -
CONSIDERAZIONI		p	-	QUADRO DA SISTEMARRE